



Réseau Unitaire  
Avant travaux de mise en séparatif

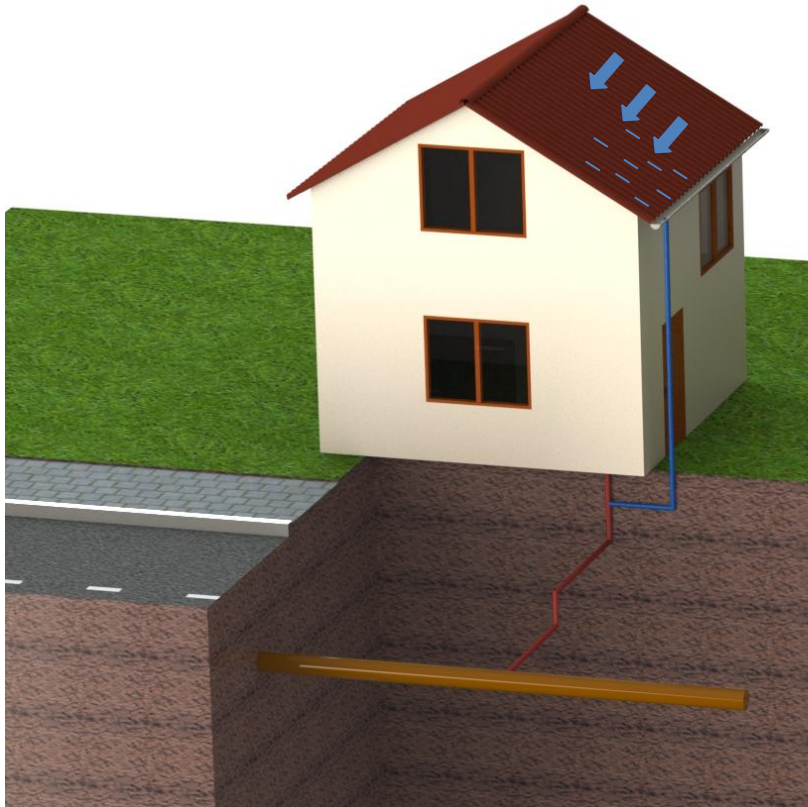

- Raccordement des eaux usées et des eaux pluviales mélangées
- Raccordement en direct sur le collecteur public

Réseau Séparatif  
Après travaux

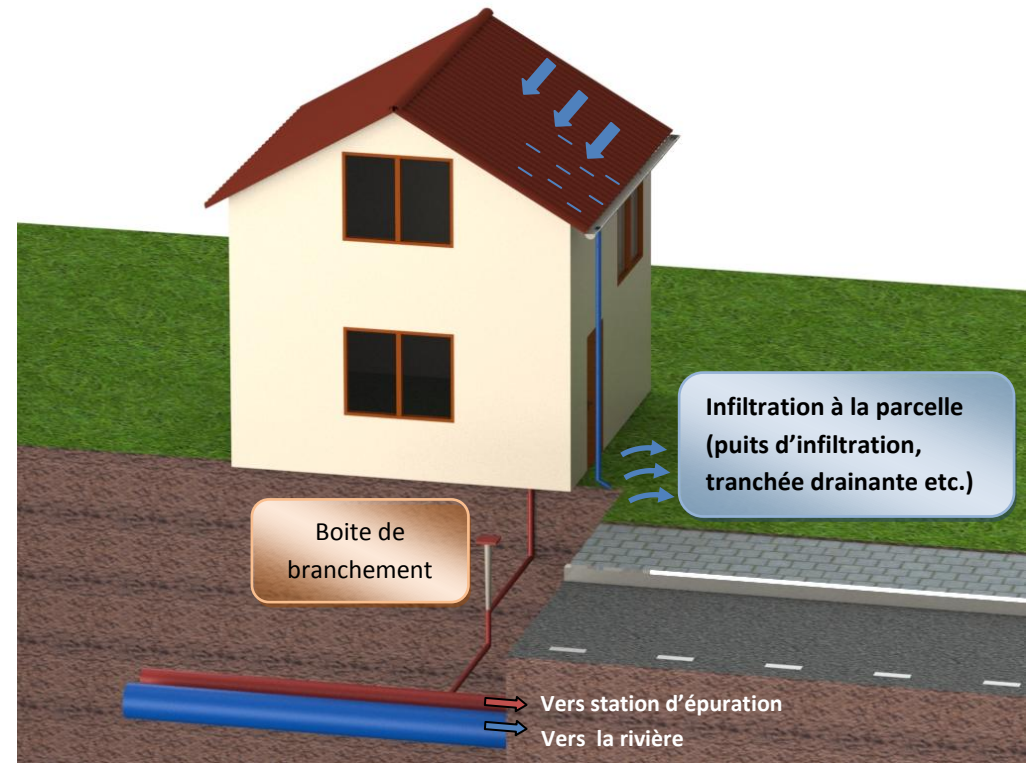

- Raccordement des eaux usées au collecteur public d'eaux usées via une boite de branchement
- Infiltration à la parcelle des eaux de pluies
- Le collecteur public d'eaux pluviales est dimensionné seulement pour collecter les eaux de ruissellement de la voie publique (trottoir, chaussée)